

Ogranicznik przepięć konektorowy  
klasy DH, do głowic typu CTS


Ekranowane ograniczniki przepięć Cellplux CTKSA klasy DH są zaprojektowane do ochrony hermetycznych urządzeń średniego napięcia. Ograniczniki przepięć dla głowic konektorowych CTKSA zostały zaprojektowane do montażu na ekranowanych, skręcanych głowicach konektorowych Cellpack i odpowiadają międzynarodowym normom IEC 60099-4 i IEC 60071.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CTKSA 24 kV
Numer przedmiotu	423856
Właściwości	Zastosowanie
Z pojemnościowym punktem kontrolnym do kontroli napięcia	Wnętrze
Testowany jednostkowo	Napowietrzny
Odporna na dotyk dzięki powłoce przewodzącej wykonanej z przewodzącego EPDM	
Szybki, prosty i bezpieczny montaż	

## Dane techniczne

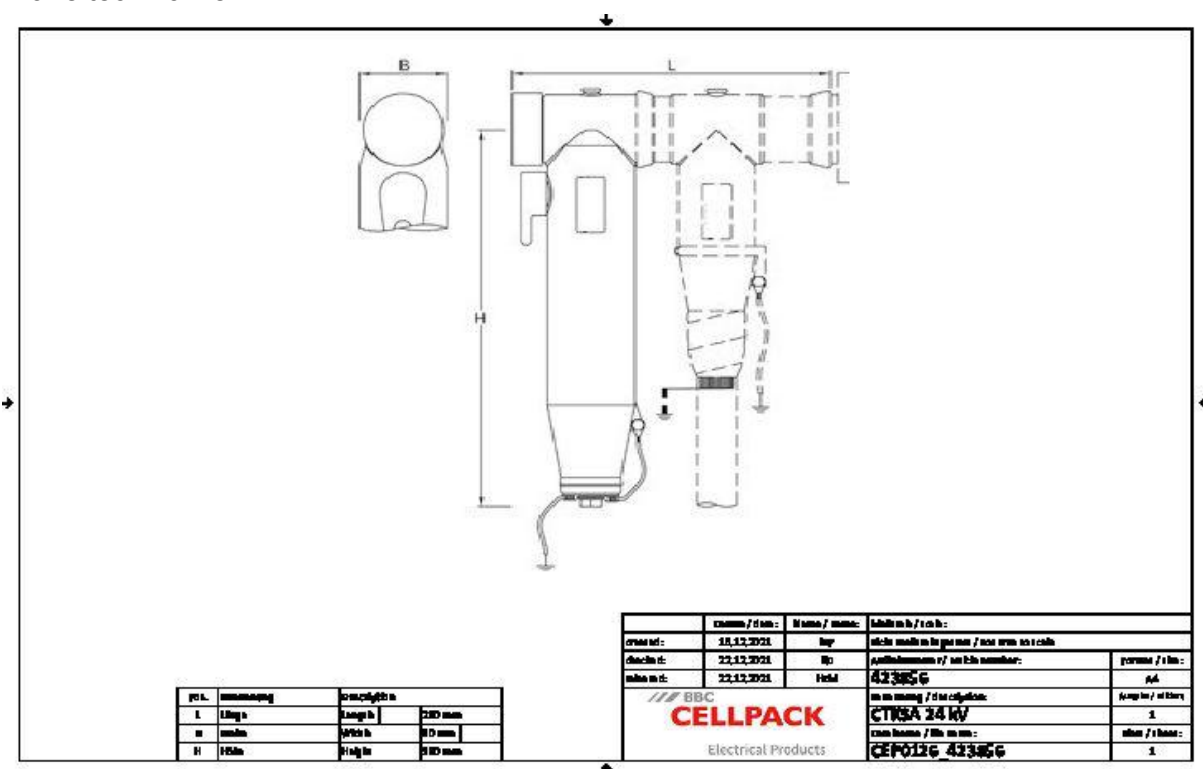

Oznaczenie artykułu	CTKSA 24 kV
Numer przedmiotu	423856
Rated discharge current, I <sub>n</sub>	10 kA
High current impulse 4/10 μs	100 kA
Rated short-circuit current	20 kA
Repetitive charge transfer rating, Q <sub>rs</sub>	0.5 C
Thermal charge transfer rating, Q <sub>th</sub>	1.1 C
Rated voltage, U <sub>r</sub>	30 kV
maximum continuous operating voltage, U <sub>c</sub>	24 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with steep current impulse (1/T, T < 20 μs)	85 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with lightning impulse 8/20 μs 5 kA	74.4 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with lightning impulse 8/20 μs 10 kA	80.5 kV
Residual voltage (IEC 60099-4) with lightning impulse 8/20 μs 20 kA	88 kV
Długość L	290 mm
Szerokość B	80 mm
Wysokość H	380 mm
Temporary overvoltage before stress (0.1 sec)	1,227 x U <sub>r</sub>
Temporary overvoltage before stress (1 sec)	1,166 x U <sub>r</sub>
Temporary overvoltage before stress (10 sec)	1,109 x U <sub>r</sub>
Temporary overvoltage before stress (100 sec)	1,050 x U <sub>r</sub>
Temporary overvoltage before stress (1000 sec)	0,991 x U <sub>r</sub>
Temporary overvoltage after stress (0.1 sec)	1,175 x U <sub>r</sub>
Temporary overvoltage after stress (1 sec)	1,103 x U <sub>r</sub>
Temporary overvoltage after stress (10 sec)	1,047 x U <sub>r</sub>
Temporary overvoltage after stress (100 sec)	0,985 x U <sub>r</sub>
Temporary overvoltage before stress (1000 sec)	0,929 x U <sub>r</sub>
Temporary overvoltage (associated standard)	IEC 60099-4

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CTKSA 24 kV
Numer przedmiotu	423856
Zakres dostawy	Zestaw 3 ograniczników przepięć
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85479000
EAN/GTIN	4010311193229

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	24
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	470	1200
Szerokość (mm)	260	800
Wysokość (mm)	185	1130
Waga netto (kg)	16.607	398.568
Waga brutto (kg)	16.607	416.768